


LIGNE E D
63 000 Volt

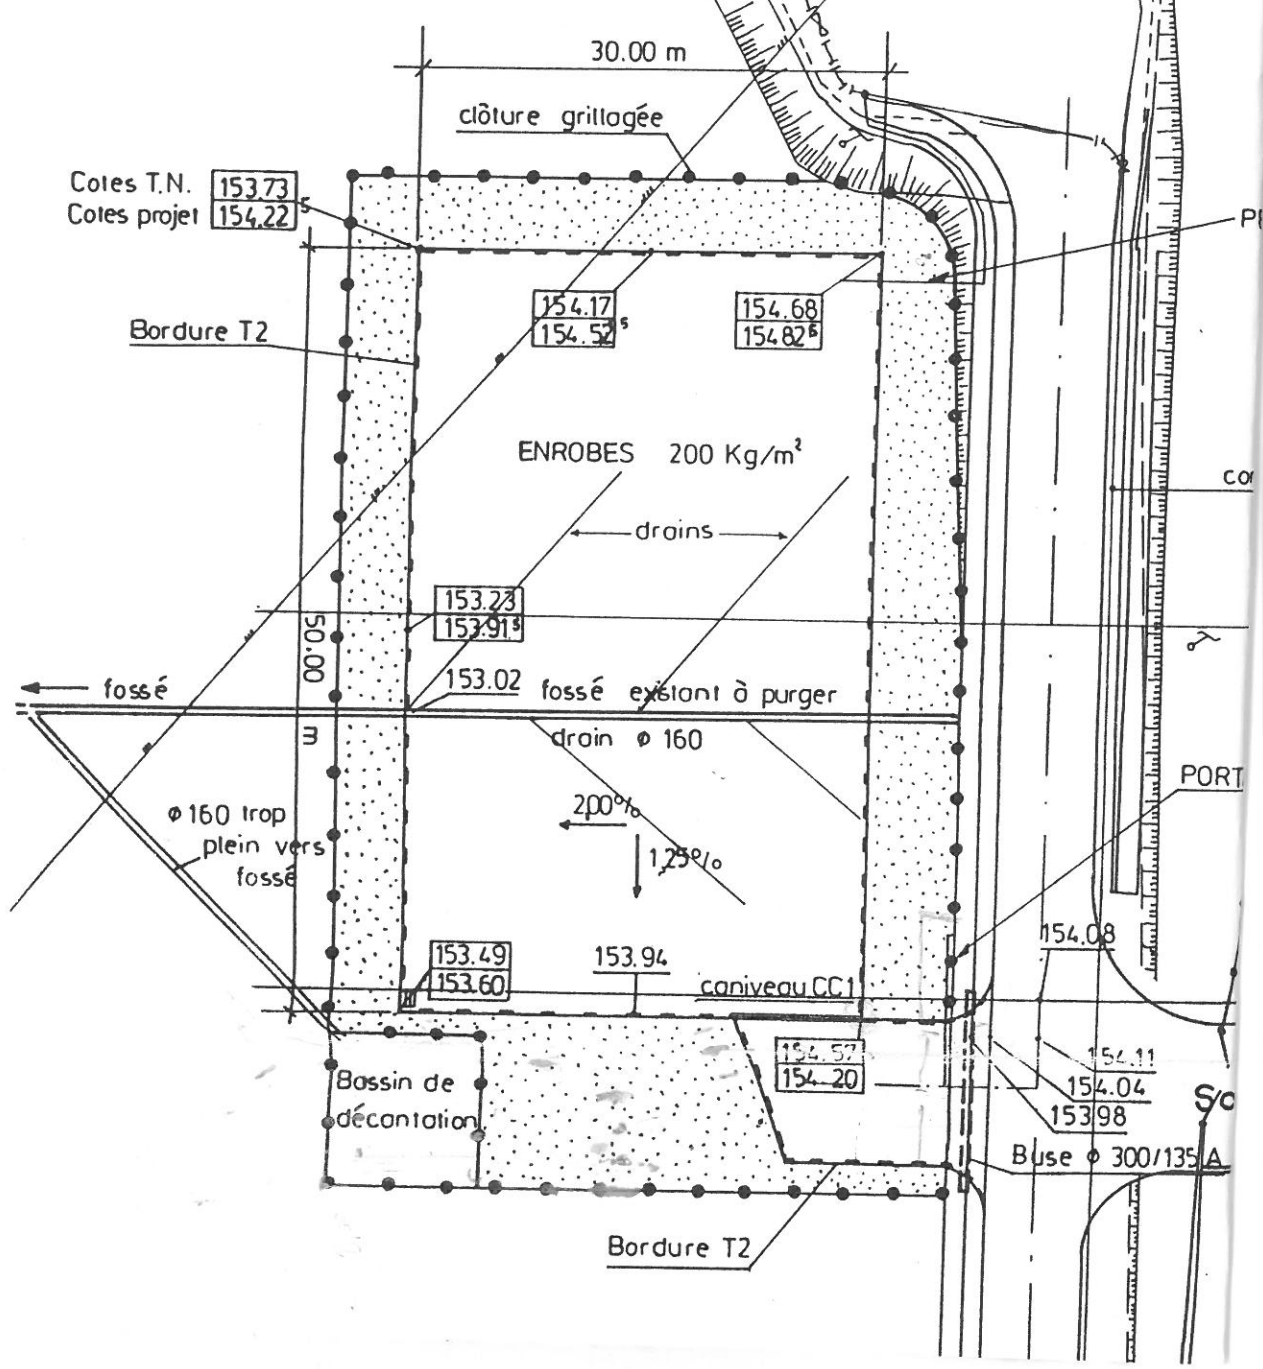

Cotes T.N. 153.73
Cotes projet 154.22

Bordure T2

ENROBES 200 Kg/m²

drains

fossé

fossé existant à purger

ø 160 trop plein vers fossé

drain ø 160

2.00‰

1.25‰

153.49
153.60

153.94

caniveau CC1

Bassin de
décaantation

154.57
154.20

Buse ø 300/135 A

Bordure T2

PORT

Sc

cor